










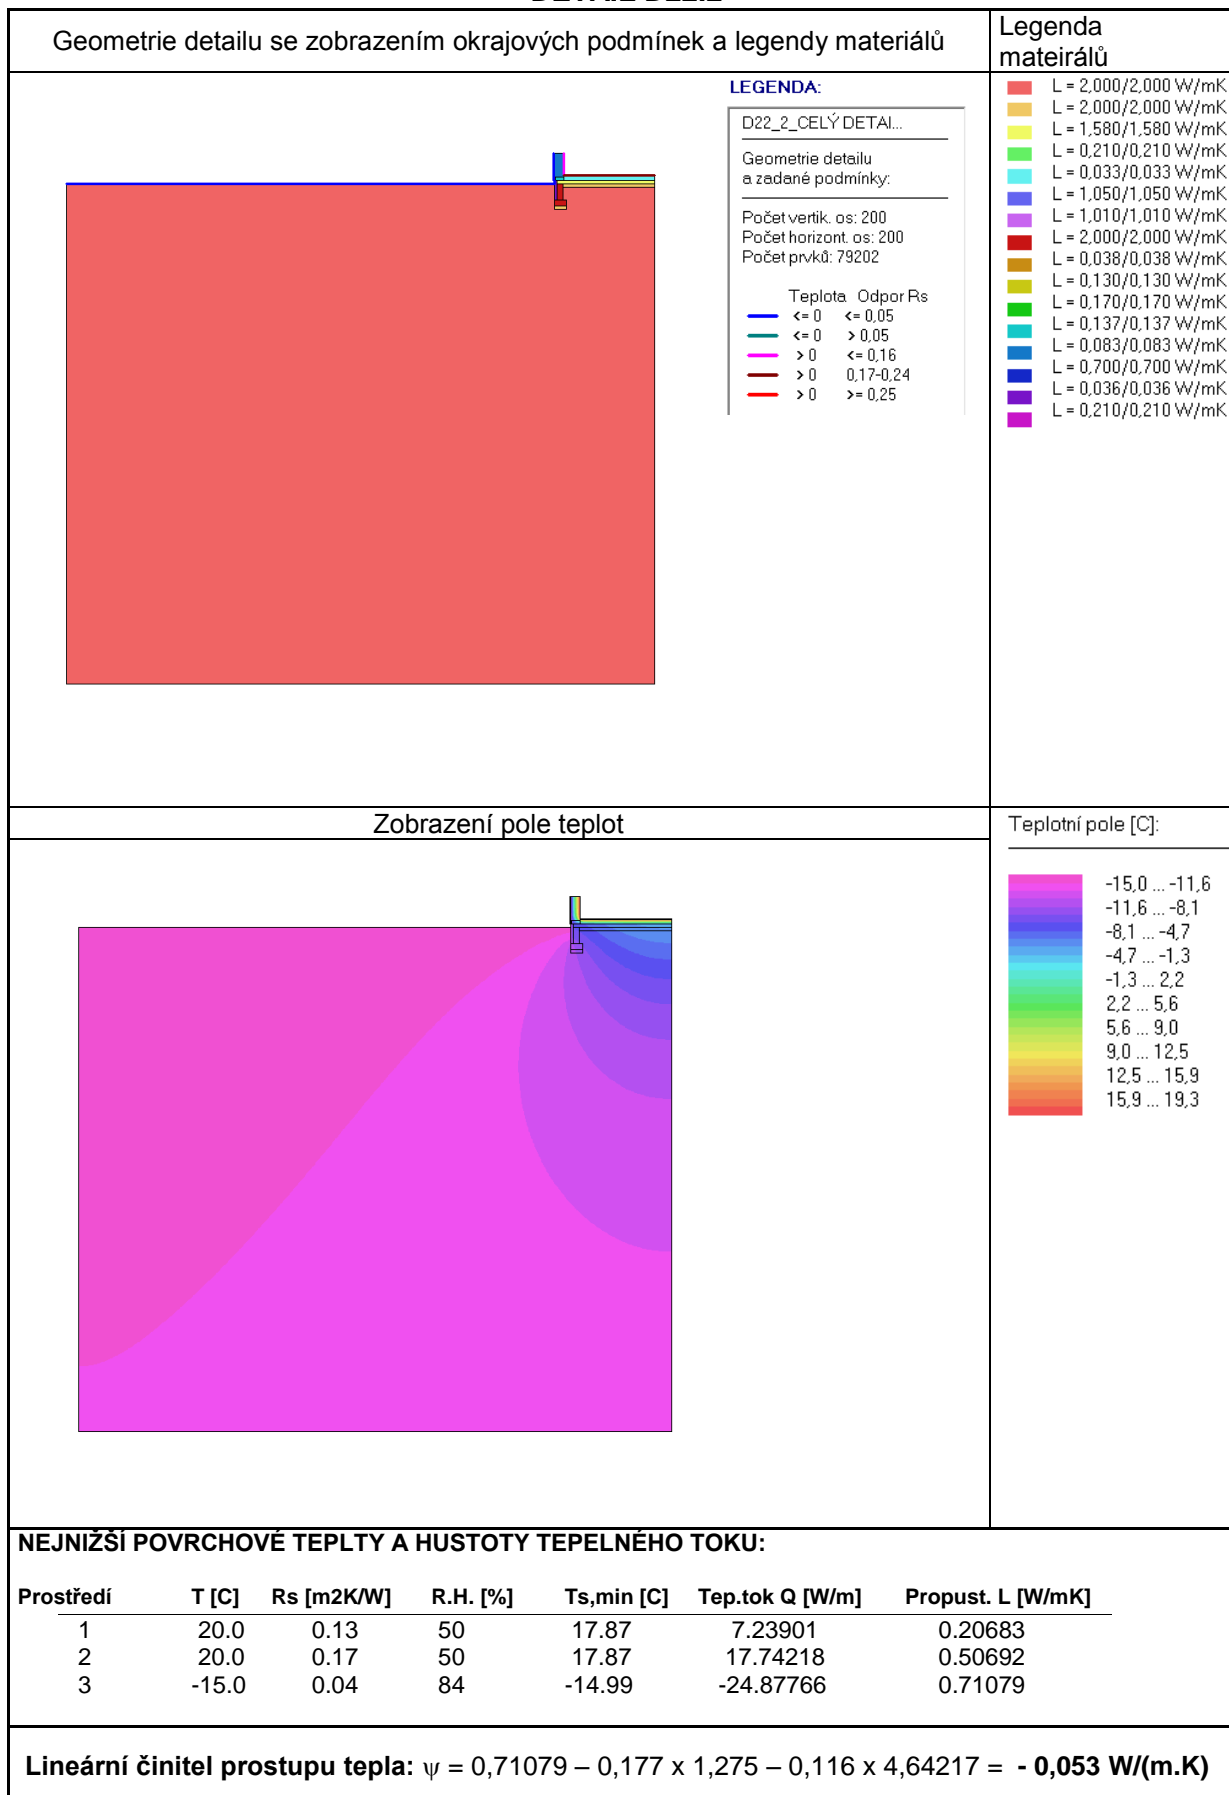
## Detail paty stěny domu založeného na základových pasech

Stěna Ytong Lambda YQ, tl. 450 mm, základací tvárnice Start, tl. 375 mm (375 x 124 x 599 mm)

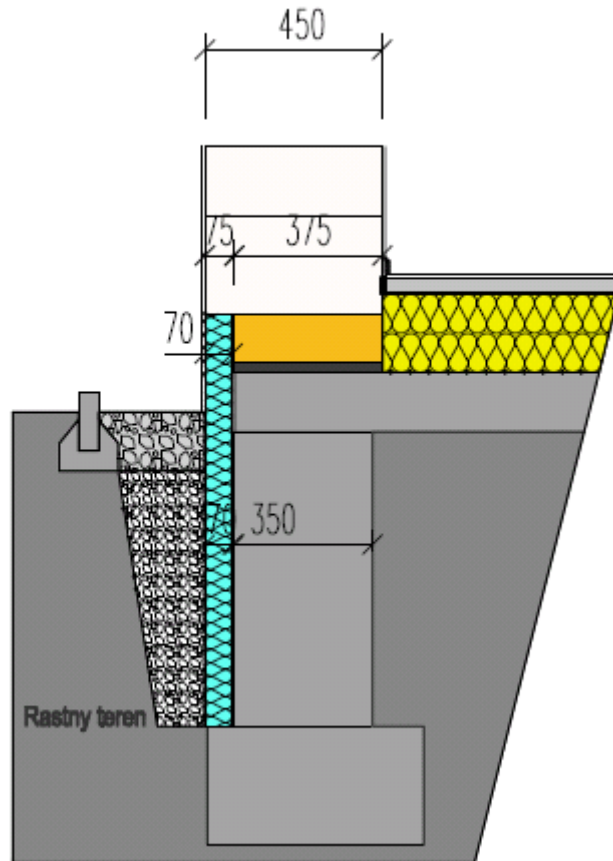


	Ytong
	Ytong Start - základací tvárnice
	Grafitový EPS součást Ytong věncové tvárnice a Ytong u-Profilu YQ
	Tepelná izolace bez specifikace (Multipor, EPS, minerální vlna)
	Tepelná izolace PUR/PIR
	Nenasákavá tepelná izolace (XPS)
	ETICS bez rozlišení typu (Multipor, EPS, Grafit EPS, minerální vlna, PUR/PIR)
	Beton

## DETAIL D22.2




## Posouzení hygienického kritéria

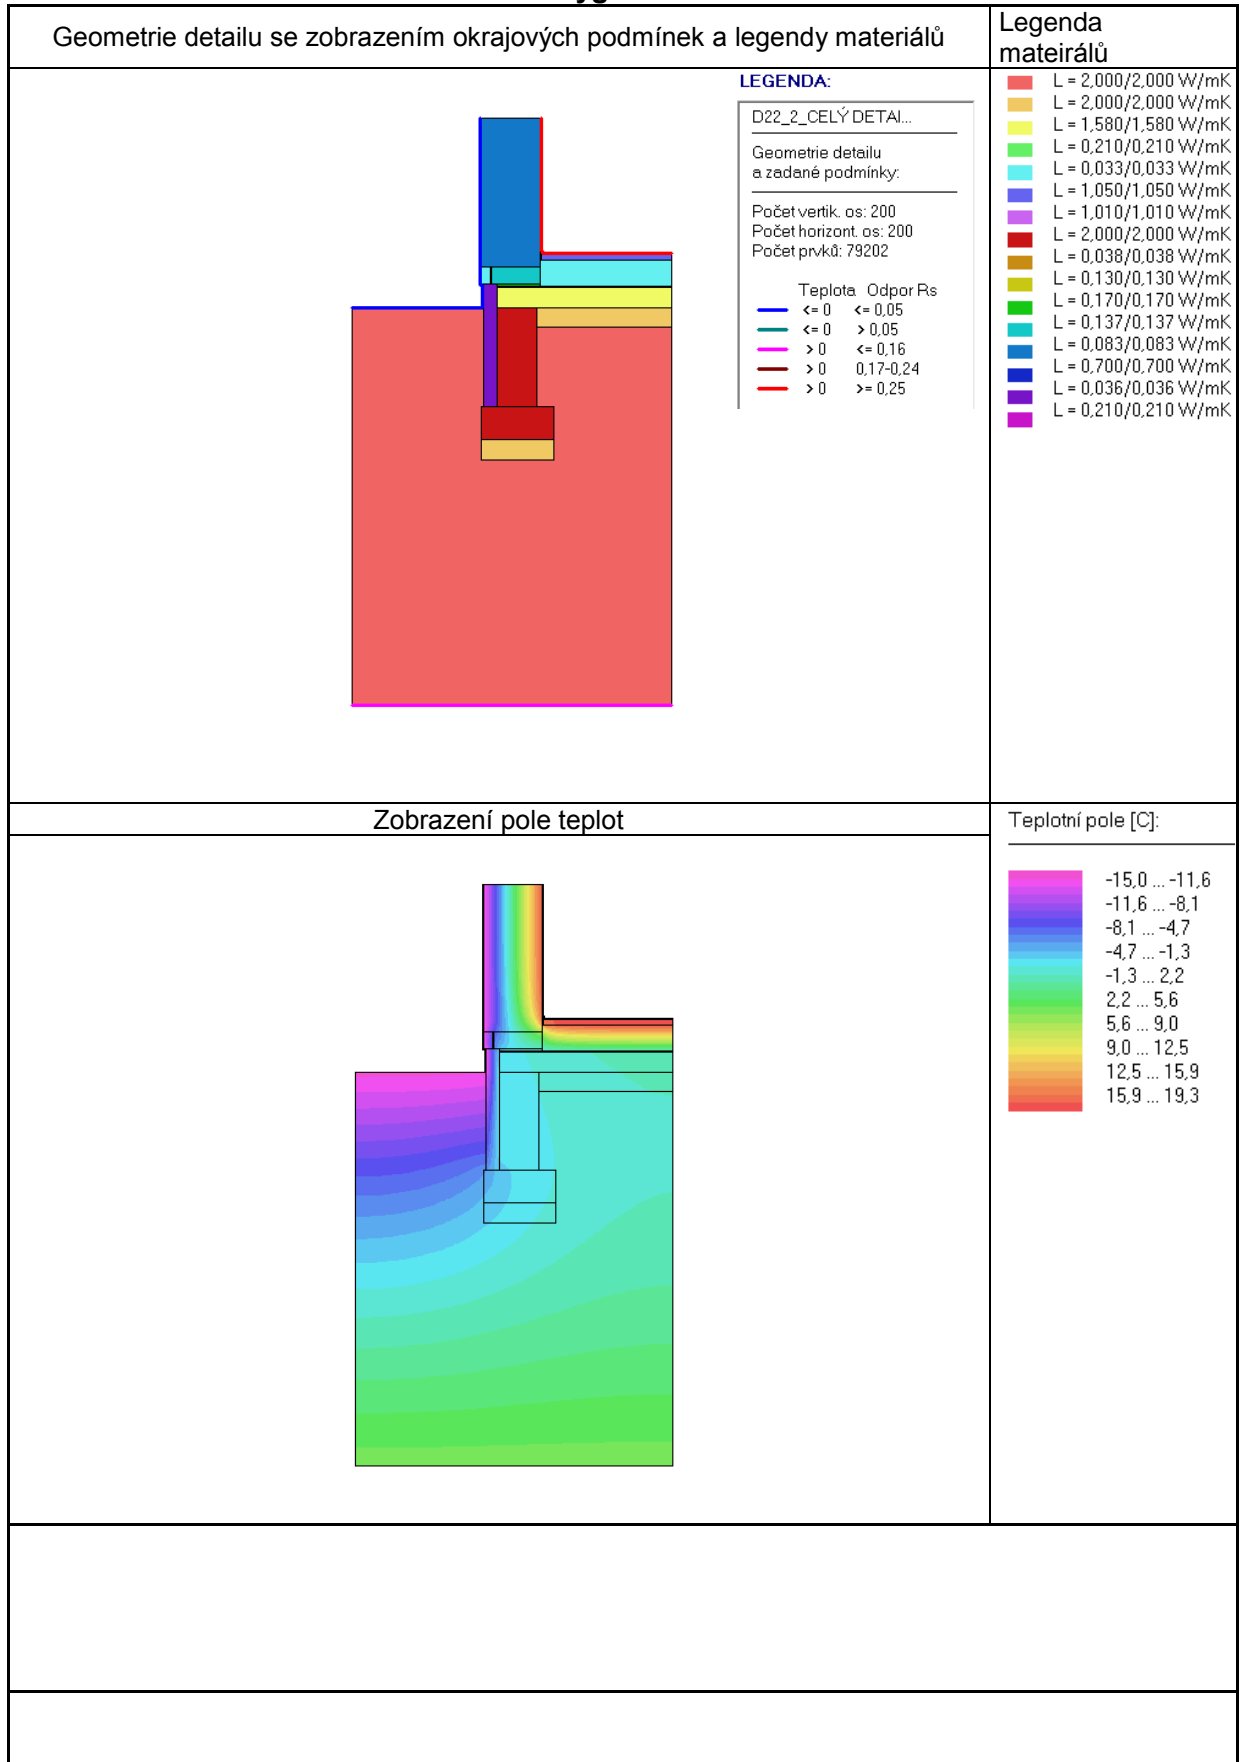


## Posouzení hygienického kritéria

Zobrazení průběhu izotermy – riziko vzniku plísní

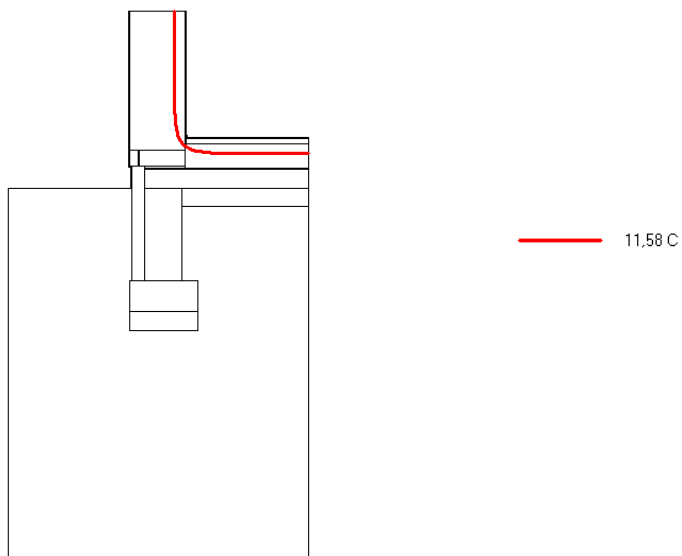

Zobrazení průběhu izotermy – rosný bod

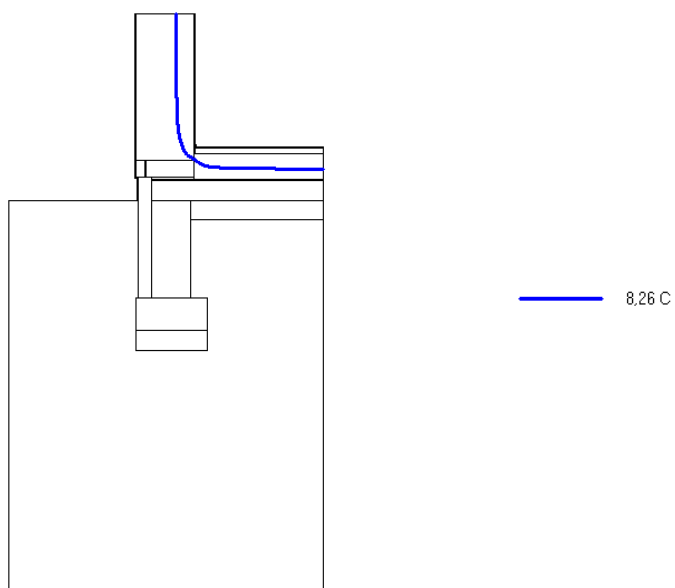

Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce  $\theta_{si} = 17,50 \text{ °C}$   
Teplotní faktor vnitřního povrchu  $f_{Rsi} = 0,929$

## Posouzení hygienického kritéria

$$\theta_{si} = 17,50 \text{ °C} > \theta_{si,80} + \Delta\theta_{si} = 11,58 \text{ °C} - \text{vyhovuje}$$

$$\theta_{si} = \theta_{ai} - (1 - f_{Rsi}) \times (\theta_{ai} - \theta_e) \quad (\text{Uvažované } \theta_{ai} = 20,6 \text{ °C}, \theta_e = -15 \text{ °C})$$